


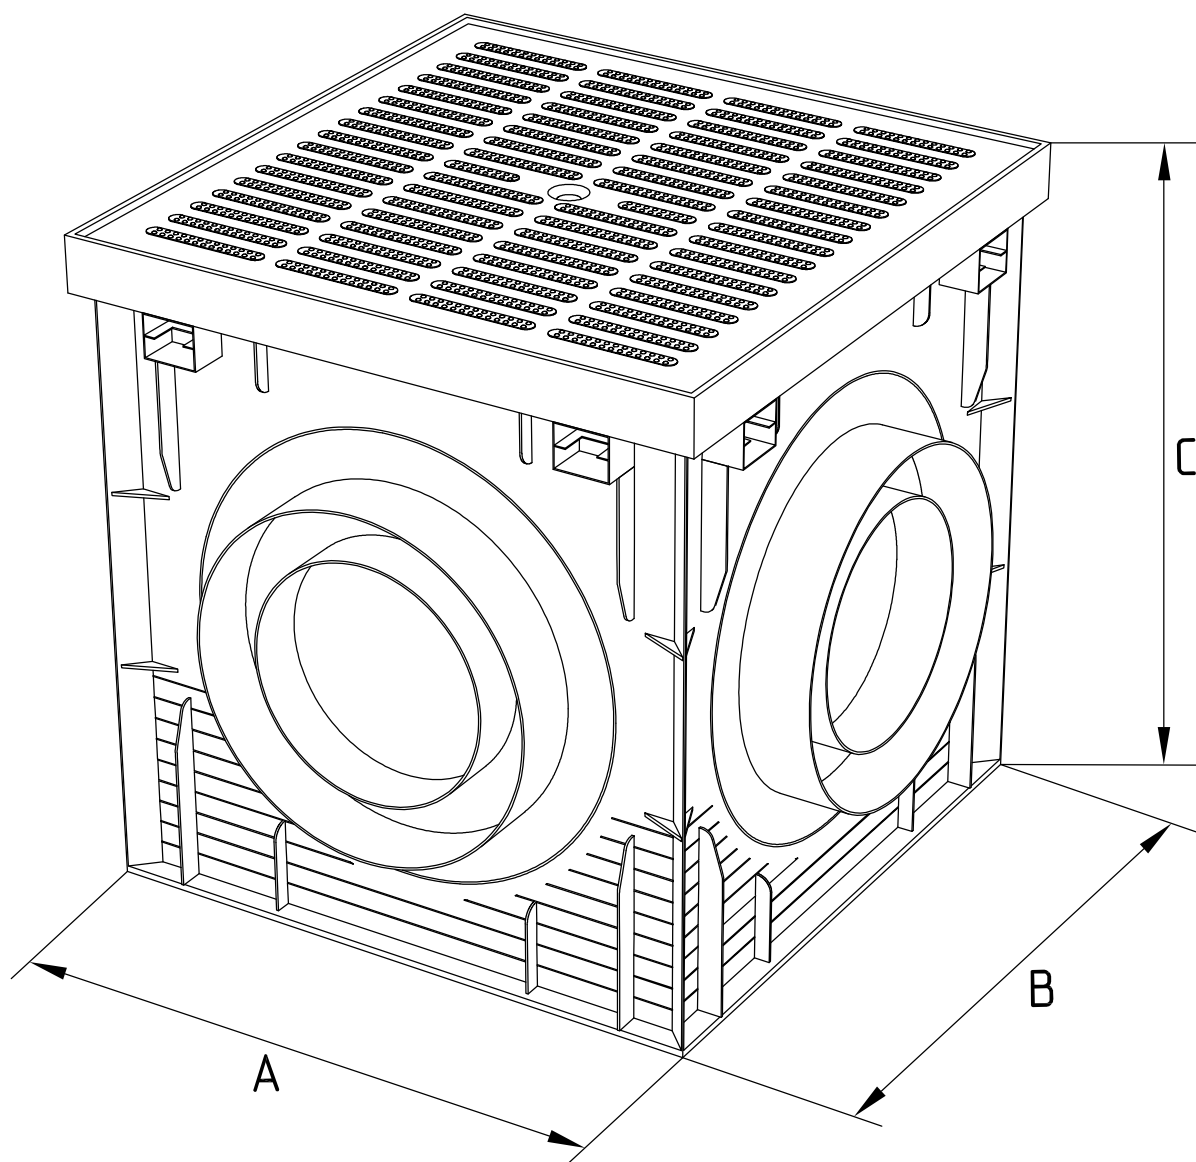

Используют при монтаже контрольного соединения и токоотвода. Размещают в грунте.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал
	A	B	C		
	300	300	300	2,5	Пластик

Взам.инв.№							
Подп. и дата							
Инв.№подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
	Разраб.						
	Проверил						
	Н.контр.						
Грунтовый колодец контрольно-измерительный Заземление					Лист	Лист	Листов
000 "Террацинк"							