


Зажим «штырь-полоса-прут»

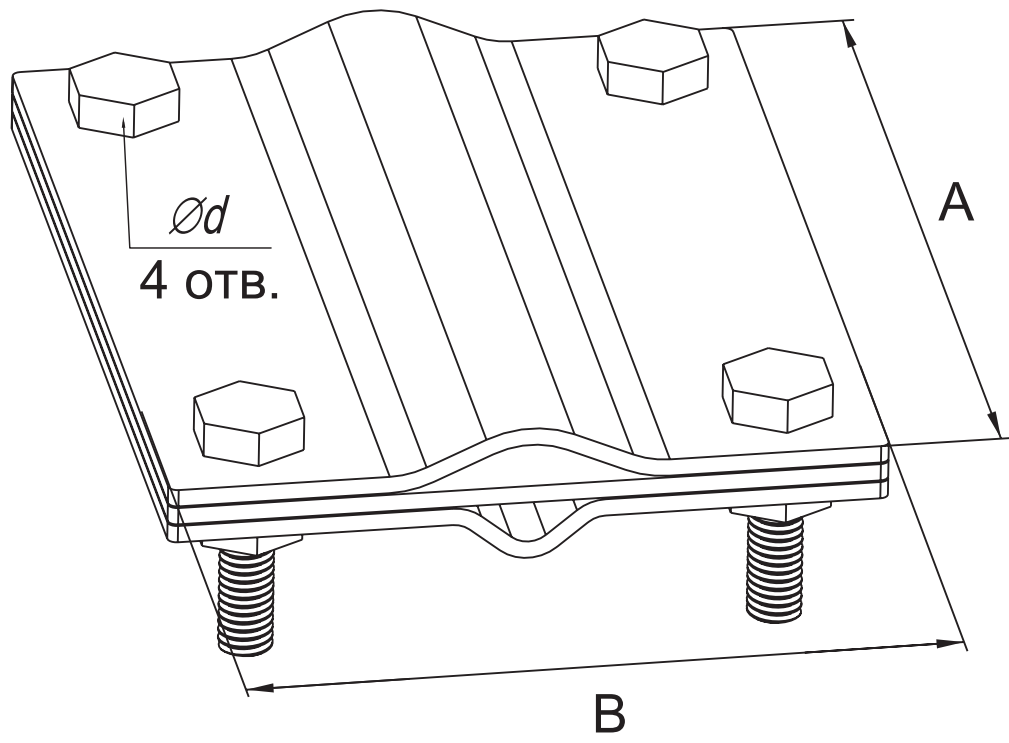


Предназначен для соединения штыря заземлителя $\varnothing 12-20$ мм с полосой шириной до 40 мм или токоотводом 8-10 мм.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	$\varnothing d$			
57081	70	70	9	0,33	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Согласовано
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Зажим «штырь-полоса-прут»	
Разраб.					Заземление	Лит 40 Лист 174 ООО "ТерраЦинк"
Пров.						
Н.контр.						
Утвердил						

Узел крепления штыря заземлителя

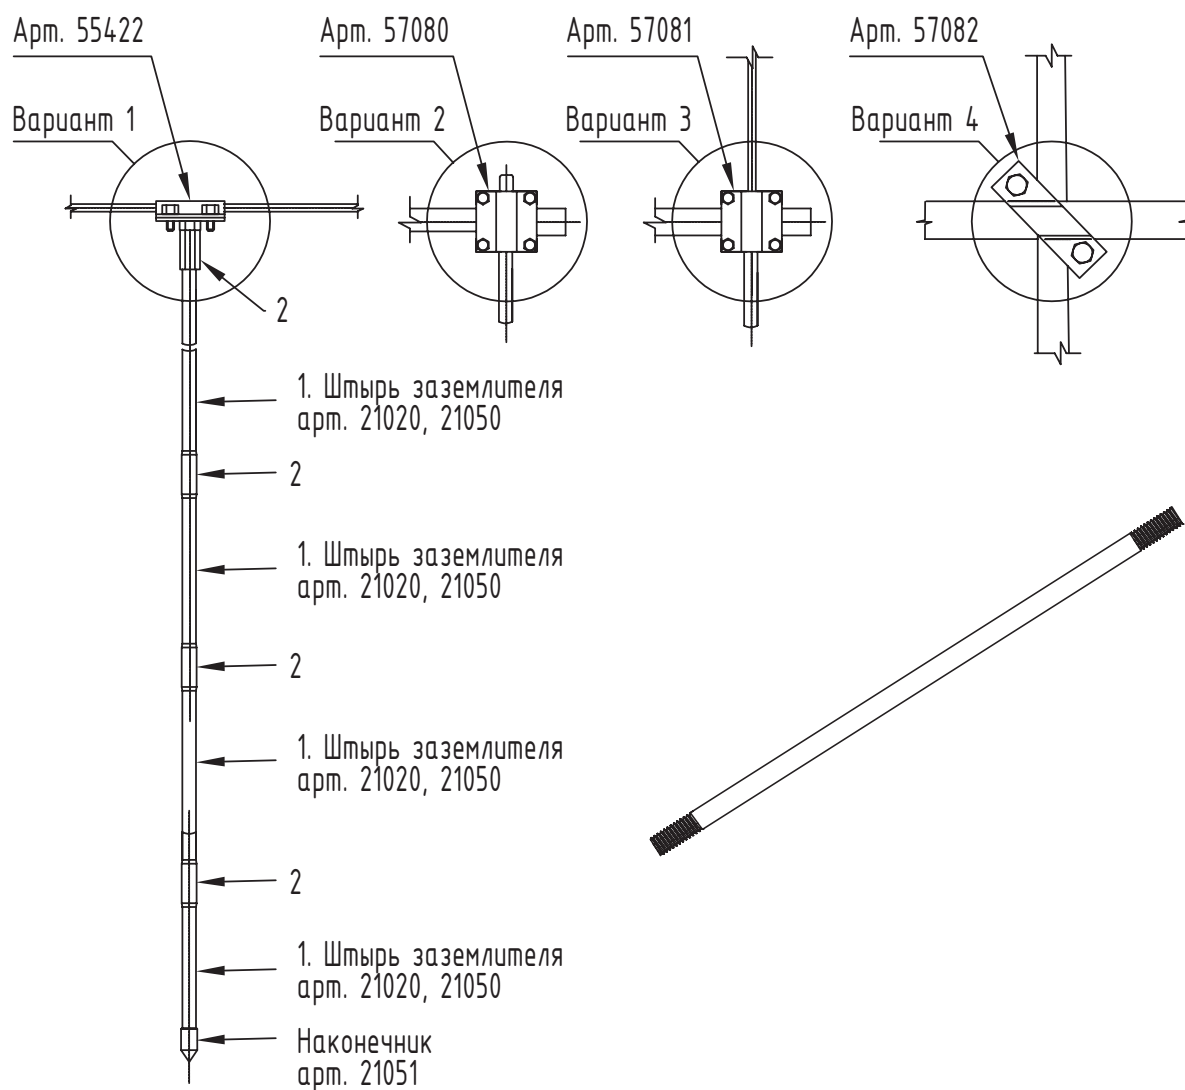

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Штырь заземлителя	21020	шт.	1,896	1
2	Муфта соединительная	21052	шт.	0,155	1

Примечание:

Штырь заземлителя используется при выполнении вертикального заземления.

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления штыря заземлителя		
						Заземление		
						Лит	Лист	Листов
							26	174
						000 "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления штыря заземлителя		
						Заземление		
						Лит	Лист	Листов
							26	174
						000 "ТерраЦинк"		